

TÁJÉKOZTATÁS SZENNYVÍZCSATORNA BEKÖTÉSÉRŐL

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KEHOP-2.2.2-15.2015.00013 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló csatornahálózat építése hamarosan befejeződik. A rákötések telken belüli kiépítése megkezdhető, viszont a tényleges rákötés, illetve a szennyvizeknek az új rendszerbe való átkormányzása, csak az ellenőrző vizsgálatok lefolytatása után, várhatóan **2019. AUGUSZTUS 12-TŐL** lesz engedélyezett.


Az új csatornahálózatba a telken belüli meglévő szennyvíz gyűjtőaknában tárolt szennyvizet bevezetni TILOS!

Kérjük a T. Lakosságot, hogy a megjelölt dátum után a tényleges rákötéseket lehetőség szerint mielőbb építsék ki, mivel ez elengedhetetlen feltétele a sikeres próbaüzem lefolytatásához. A várhatóan hat hónapos próbaüzem alatt a csatornahasználat díjtalan lesz.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy csak a próbaüzem lezárása után kötelesek az Üzemeltetővel (BÁCSVÍZ Zrt.) csatornahasználati szerződést kötni. Az elmaradt, azidáig nem kiépített, belső rákötéseket egy éven belül pótolni kell.

A telken belüli szennyvízcsatornával kapcsolatos betartandó előírások:

- az ingatlan része, kezelése, karbantartása, tisztítása, felújítása és esetleges meghibásodásának hibaelhárítása az ingatlan tulajdonosának feladata;
- a régi szikkasztó vagy derítő aknát meg kell kerülni, vagy átmenő zárt csővezetékkel át kell hidalni, az a továbbiakban eredeti céljára nem használható;

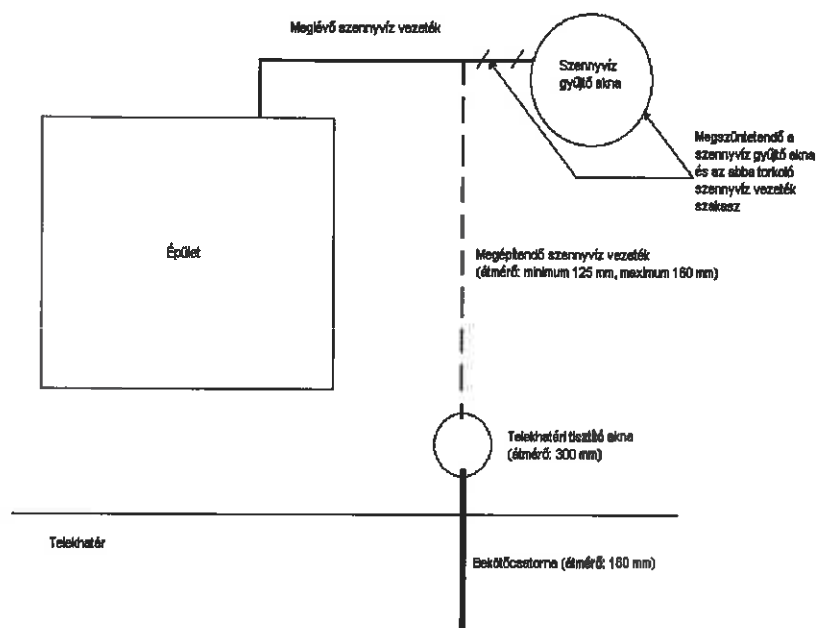



STRABAG

KEHOP-2.2.2-15-2015-00013 azonosítószámú projekt keretében, Jászkarajenő, valamint Törökszentmiklós településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatain

- gravitációsan csak terepszint feletti helyiségekben keletkező szennyvizek vezethetők a telekhatáron megépített tisztító aknába;
- terepszint alatti létesítményekben, helyiségekben (pince, szuterén...stb.) keletkező szennyvíz elvezetése esetén a szolgáltató által elfogadott műszaki megoldás (házi átemelő) alkalmazása szükséges. Az esetleges szennyvíz elöntésekből származó károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben a felhasználó a fent említett műszaki megoldást nem alkalmazza;
- a keletkező szennyvizet a telken belüli tisztítóidom alsó, gyárilag kialakított csatlakozási pontján keresztül kell elvezetni;
- szennyvízcsatornába csapadékvizet, csapadékcatornába szennyvizet bevezetni tilos.

A telken belüli szennyvízcsatorna kiépítéséhez javasoljuk:

- min. D125 - max. D160 KG-PVC csatornacső (narancssárga)használatát;
- iránytöréseket és szintkülönbségeket maximum 45 fokos idommal kell megoldani (90 fok helyett 2x45 fok);
- iránytörésekhez vagy 20 méter feletti rákötés esetében tisztító idom beépítését;
- A csövet az épületi kifolyási ponttól a telekhatári tisztító irányában folyóméterenként kb 1cm-es eséssel kell lefektetni

A telekhatáron belül kiépített tisztítóidom és az épület közötti csatorna kiépítését (rákötéseket) az ingatlan tulajdonosa is elvégezheti, vagy szakember megbízásával kivitelezetheti.

Házaló, kopogtató Vállalkozóknak előleget semmilyen körülmények között ne adjanak!

A kiépítéshez ajánlott Vállalkozók:

Csőterv Kft. – Cegléd

tel: 53/310-797 vagy 30/299-9147

Matkovics Tibor e.v. – Jászkarajenő

tel: 30/582-6236

Dalkó Ferenc e.v. – Jászkarajenő

tel: 70/902-4946

Bízunk benne, hogy jelen tájékoztató segítségükre lesz, illetve további kérdés esetén keressék fel a Polgármesteri Hivatalt vagy Projektirodánkat (STRABAG Projektiroda, Jászkarajenő, Fő u. 53, minden szerdán 10.00 és 12.00 között).

Köszönjük a türelmüket!